


# Schema EEA\_7.021\_C




Zähler mit vorgeschalteten Überstromunterbrechern > 80 A, beziehungsweise Zählerverdrahtungen mit einem Querschnitt > 25 mm<sup>2</sup>, werden über **Stromwandler** angeschlossen (separates Schema beachten).

## Rücklieferung Überschussenergie

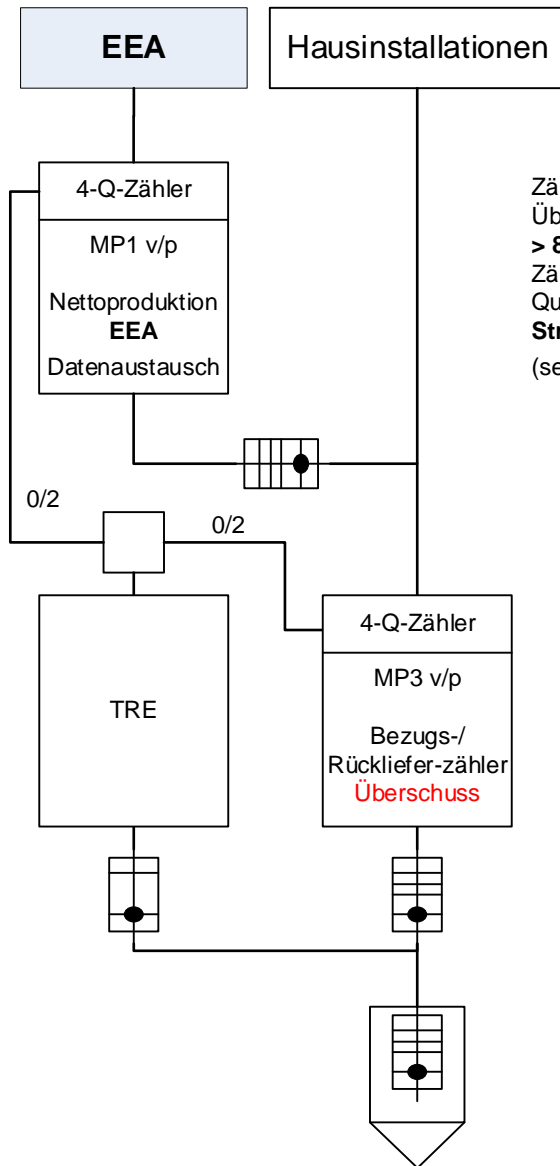

**Erzeugungsanlage >30 kVA**

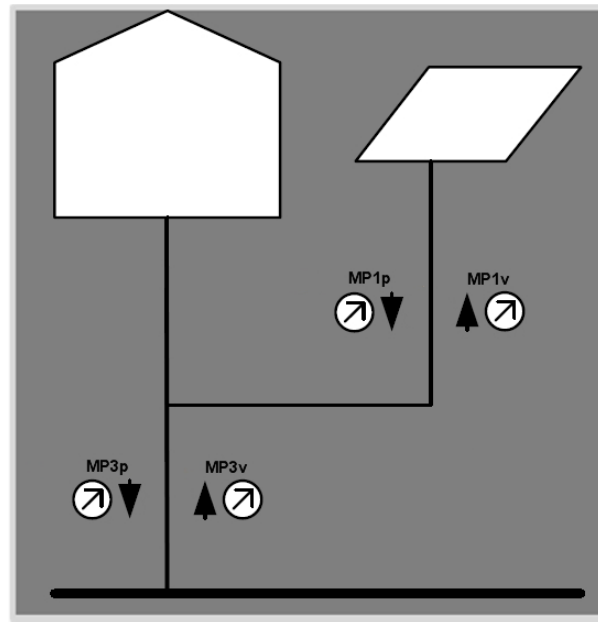

MP1p => CH12345012345000000000PRODUKTION  
 MP1v => CH12345012345000000000EIGENBEDARF

MP3p => CH12345012345000000000UEBERSCHUSS | BEZUG (Rücklieferung des Endkunden)  
 (MP3v => CH12345012345000000000VERBRAUCHKUNDE) | ABGABE (Verbrauch des Endkunden)  
 (aus der Sicht ewb / Metering Code Schweiz)

Energie Wasser Bern  
 Elektrokontrolle  
 Monbijoustr. 11, Postfach  
 3001 Bern

**Messprinzip**  
**Erzeugungsanlagen > 30kVA**

Objekt		Dateiursprung		Datum	Vis
Installation		Pfad	-	Gezeichnet	01.01.20 geb
Beilage zu		Datei	EEA_7.021_A_Messung_EEA_grösser_30kVA	Geprüft	01.01.20 dm
Blatt	1 / 1	Version	C	Freigabe	01.01.20 zas