


Schema EEA_7.123_B


Rücklieferung Überschussenergie Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG)



Erzeugungsanlage
>30 kVA

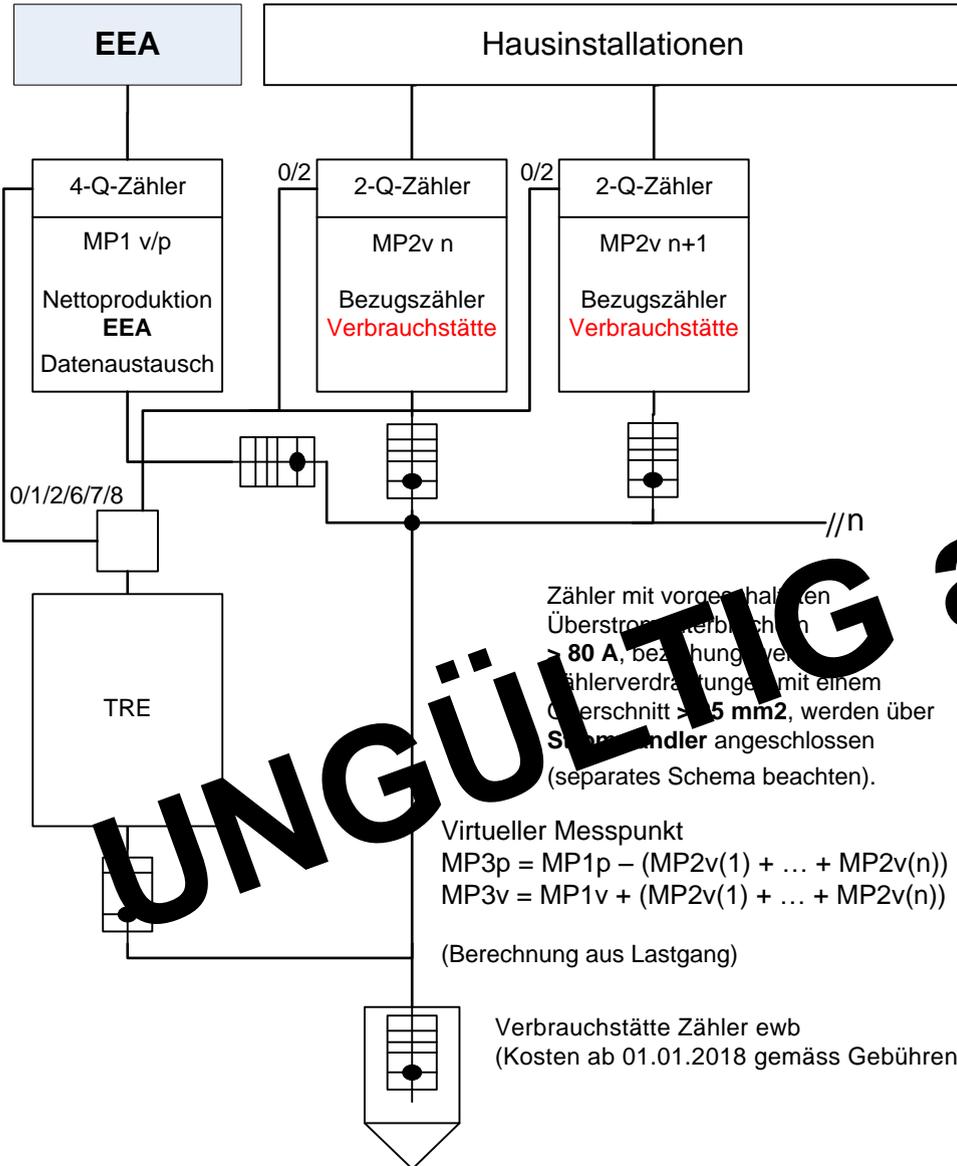

ab 04.12.2018

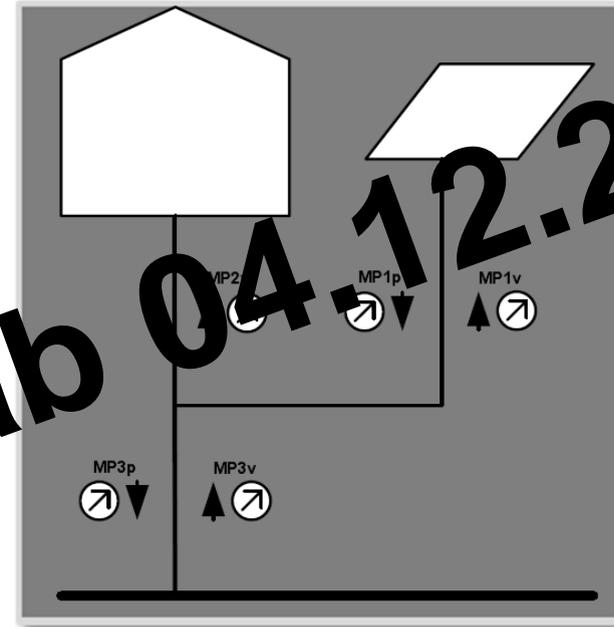

MP1p => CH12345012345000000000PRODUKTION

MP1v => CH12345012345000000000EIGENBEDARF

MP3v/p => Virtueller Messpunkt (Rechnungsrelevant) | ABGABE (Verbrauch des Endkunden)

MP3p => CH12345012345000000000UEBERSCHUSS | BEZUG (Rücklieferung des Endkunden)

MP3v => CH1234501234500000VERBRAUCHKUNDE

(aus der Sicht ewb / Metering Code Schweiz)

Energie Wasser Bern
Elektrokontrolle
Monbijoustr. 11, Postfach
3001 Bern

Messprinzip
Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG)
Erzeugungsanlagen >30 kVA

Objekt	
Installation	
Beilage zu	
Blatt	1 / 1

Dateiursprung	
Pfad	-
Datei	EEA_7.123_A_Messung_EEA_RG_grösser_30kVA
Version	B

	Datum	Vis
Gezeichnet	01.01.18	geb
Geprüft	01.01.18	dm
Freigabe	04.04.18	zas